

Placering av vattenmätare

Mätarens placering skall vara godkänd av Va-huvudmannen (Sigtuna Vatten & Renhållning), som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och fränkoppla mätare.


Vid ändring eller omplacering av mätarplatsen ska Sigtuna Vatten Vatten & Renhållning kontaktas för godkännande.

Sammanfattning

- Utrymmet för mätarplatsen ska utformas så att mätaren är skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre åverkan.
- Avstängningsventiler ska finnas på varje sida om mätaren
- Golv och närliggande väggparti ska tåla spill och läckage av vatten
- Varje mätare ska vara fast monterad i en vattenmätarkonsol
- Mätarkonsolen ska vara anpassad för storleken på vattenmätaren
- Parallellkopplade mätare placeras med minst 300 mm mellan och minst 500 mm över golvet
- Mätarplatsen bör vara upplyst
- Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar mätarplatsen
- Återströmningsskydd ska följa svensk standard enligt Svenskt Vattens publikation P88, SS-EN 1717
- Svenskt Vattens publikation P100 ligger till grund för våra riktlinjer.

Plats för en mätare


När du ska montera en vattenmätare är det bra att veta vilka utrymmen som rekommenderas. Måtten i skissen anges i millimeter.

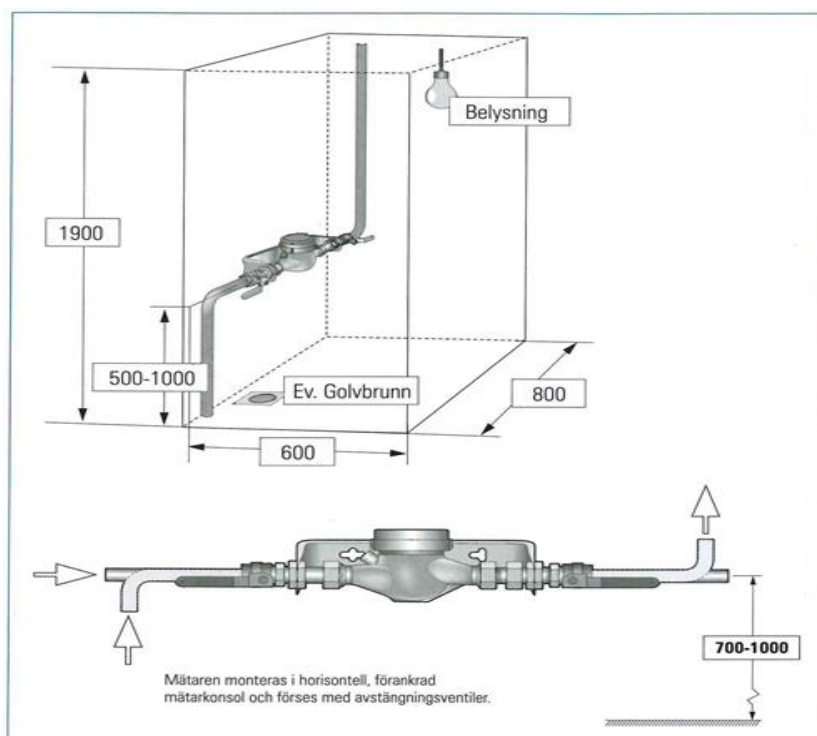


Parallellkopplade mätare

Om du behöver en större mätare än en qn 2,5 (20 mm) rekommenderar vi att du i första hand har flera parallellkopplade mindre mätare. Högst fyra mätare får parallellkopplas och alla mätarna ska då ha samma storlek. Det är viktigt att det finns avstängningsventiler vid varje mätare och att varje mätare är fast monterad i en vattenmätarkonsol.

Exempel på mätarplats för parallellkopplade mätare med rekommenderade mått. Måtten i skissen anges i millimeter.

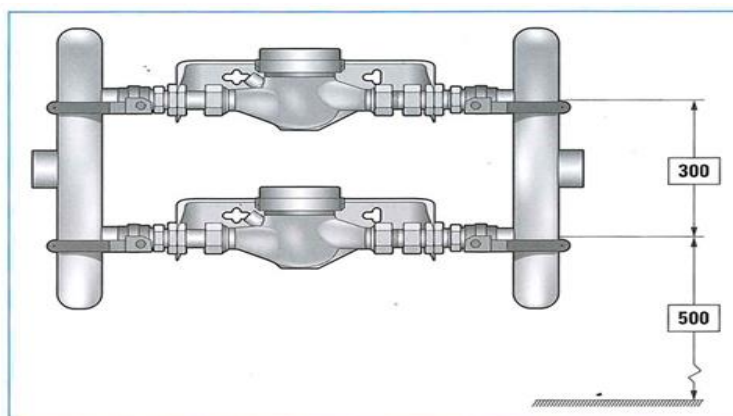

Figur 3.3 Två parallellkopplade vattenmätare.

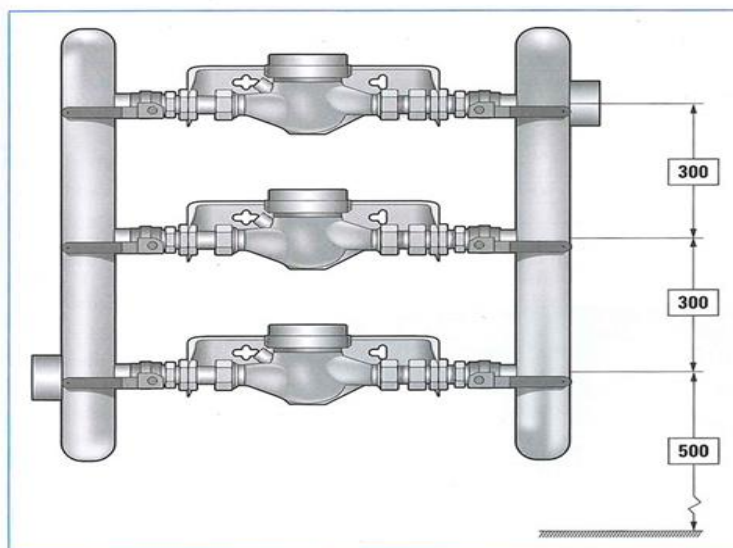

Figur 3.4 Tre parallellkopplade vattenmätare.